

**«СОГЛАСОВАНО»**  
Генеральный директор  
ЗАО «Метростандарт»

\_\_\_\_\_ А. В. Латышев

«25» мая 2008 г.  
Свидетельство об аттестации  
№ 206/40/06 от 05.06.2006 г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Руководитель ГЦИ СИ  
ФГУП «ВНИИМС»

\_\_\_\_\_ В. Н. Яншин

« 25» мая 2006 г.

## **УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ**

**Методика выполнения измерений  
потерь напряжения в линиях соединения счетчика с  
измерительным трансформатором напряжения в  
условиях эксплуатации при выводе трансформатора  
напряжения из работы**

**МС 74094123.003-06**

Москва 2006

## Схемы измерения модуля комплексного сопротивления с использованием прибора «Вымпел»

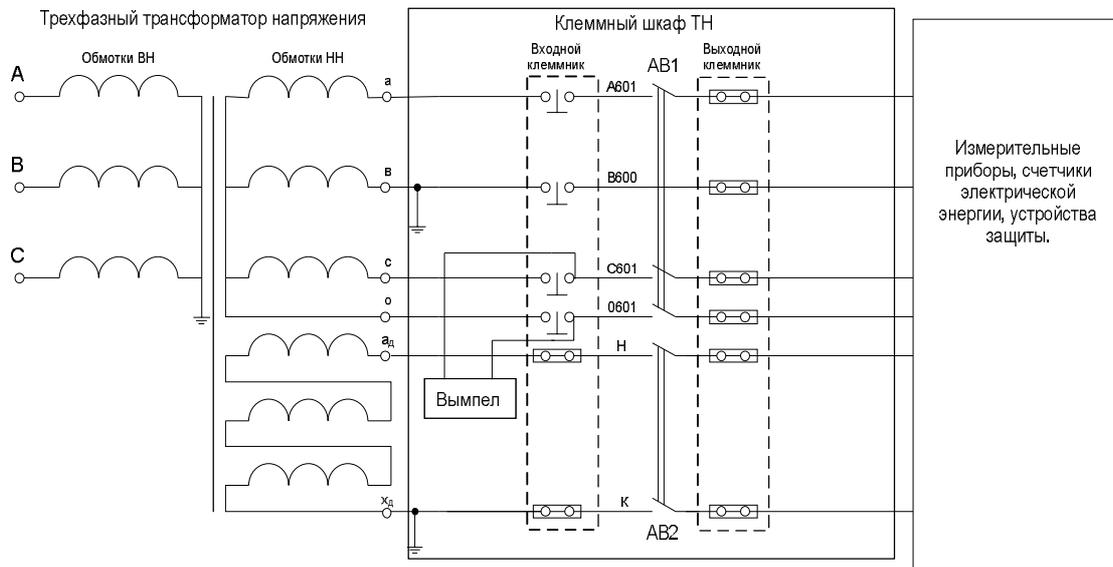


Рисунок 4 – Схема измерения модуля комплексного сопротивления трехфазного трансформатора

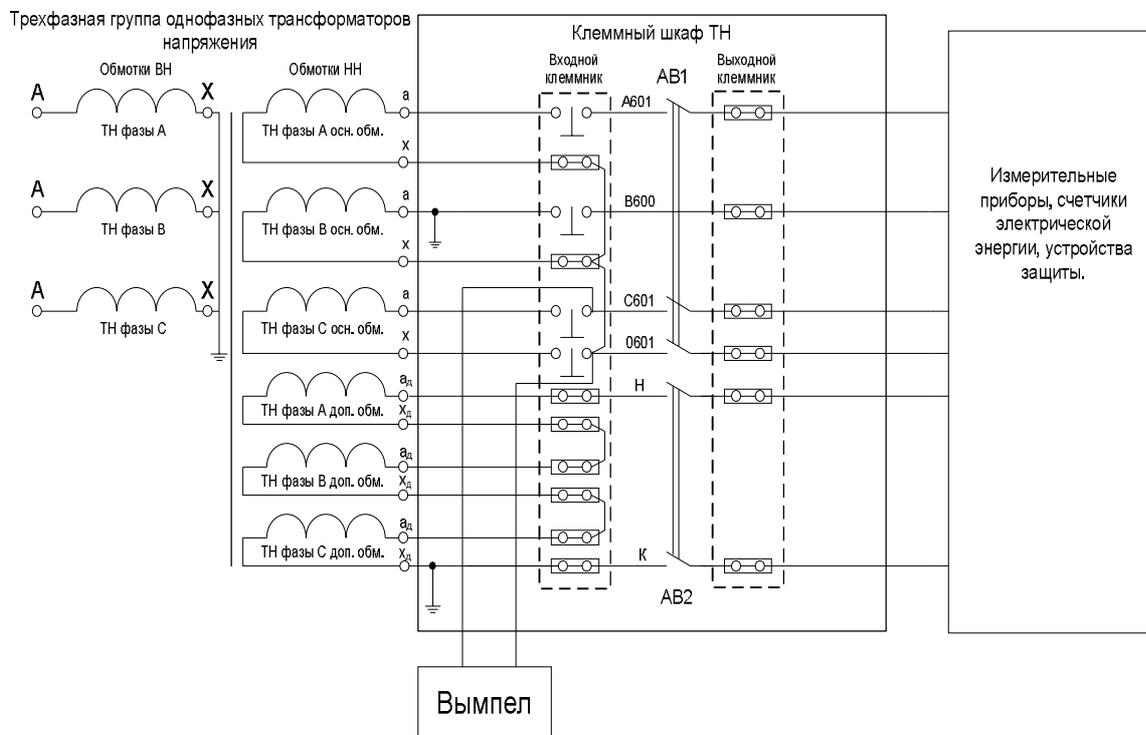


Рисунок 5 – Схема измерения модуля комплексного сопротивления однофазных трансформаторов трехфазной группы

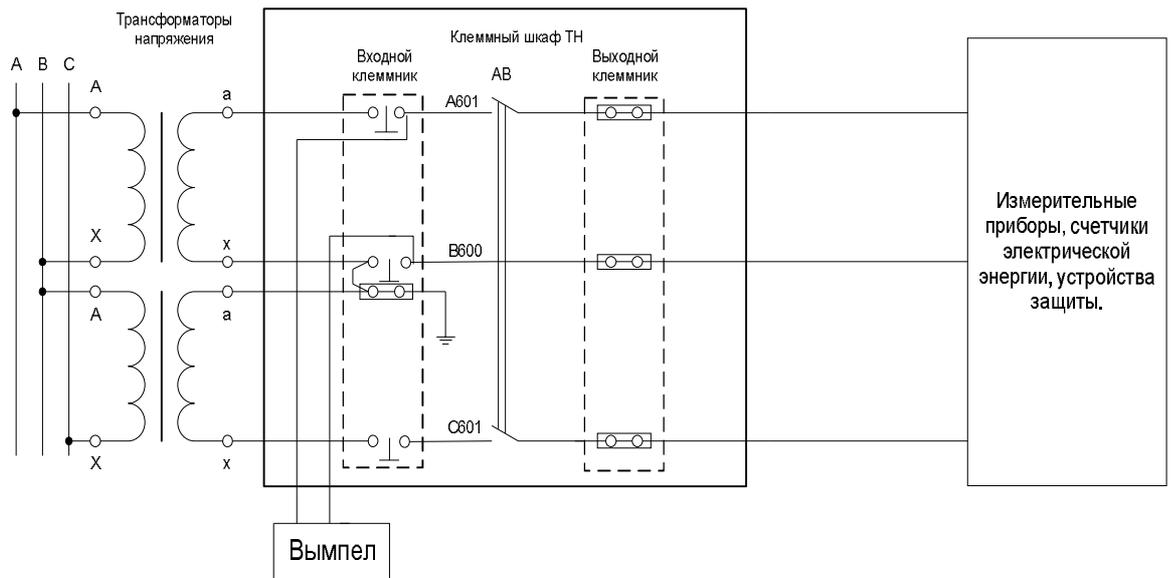


Рисунок 6 – Схема измерения модуля комплексного сопротивления двух однофазных трансформаторов трехфазной группы, включенных на линейное напряжение по трехпроводной схеме